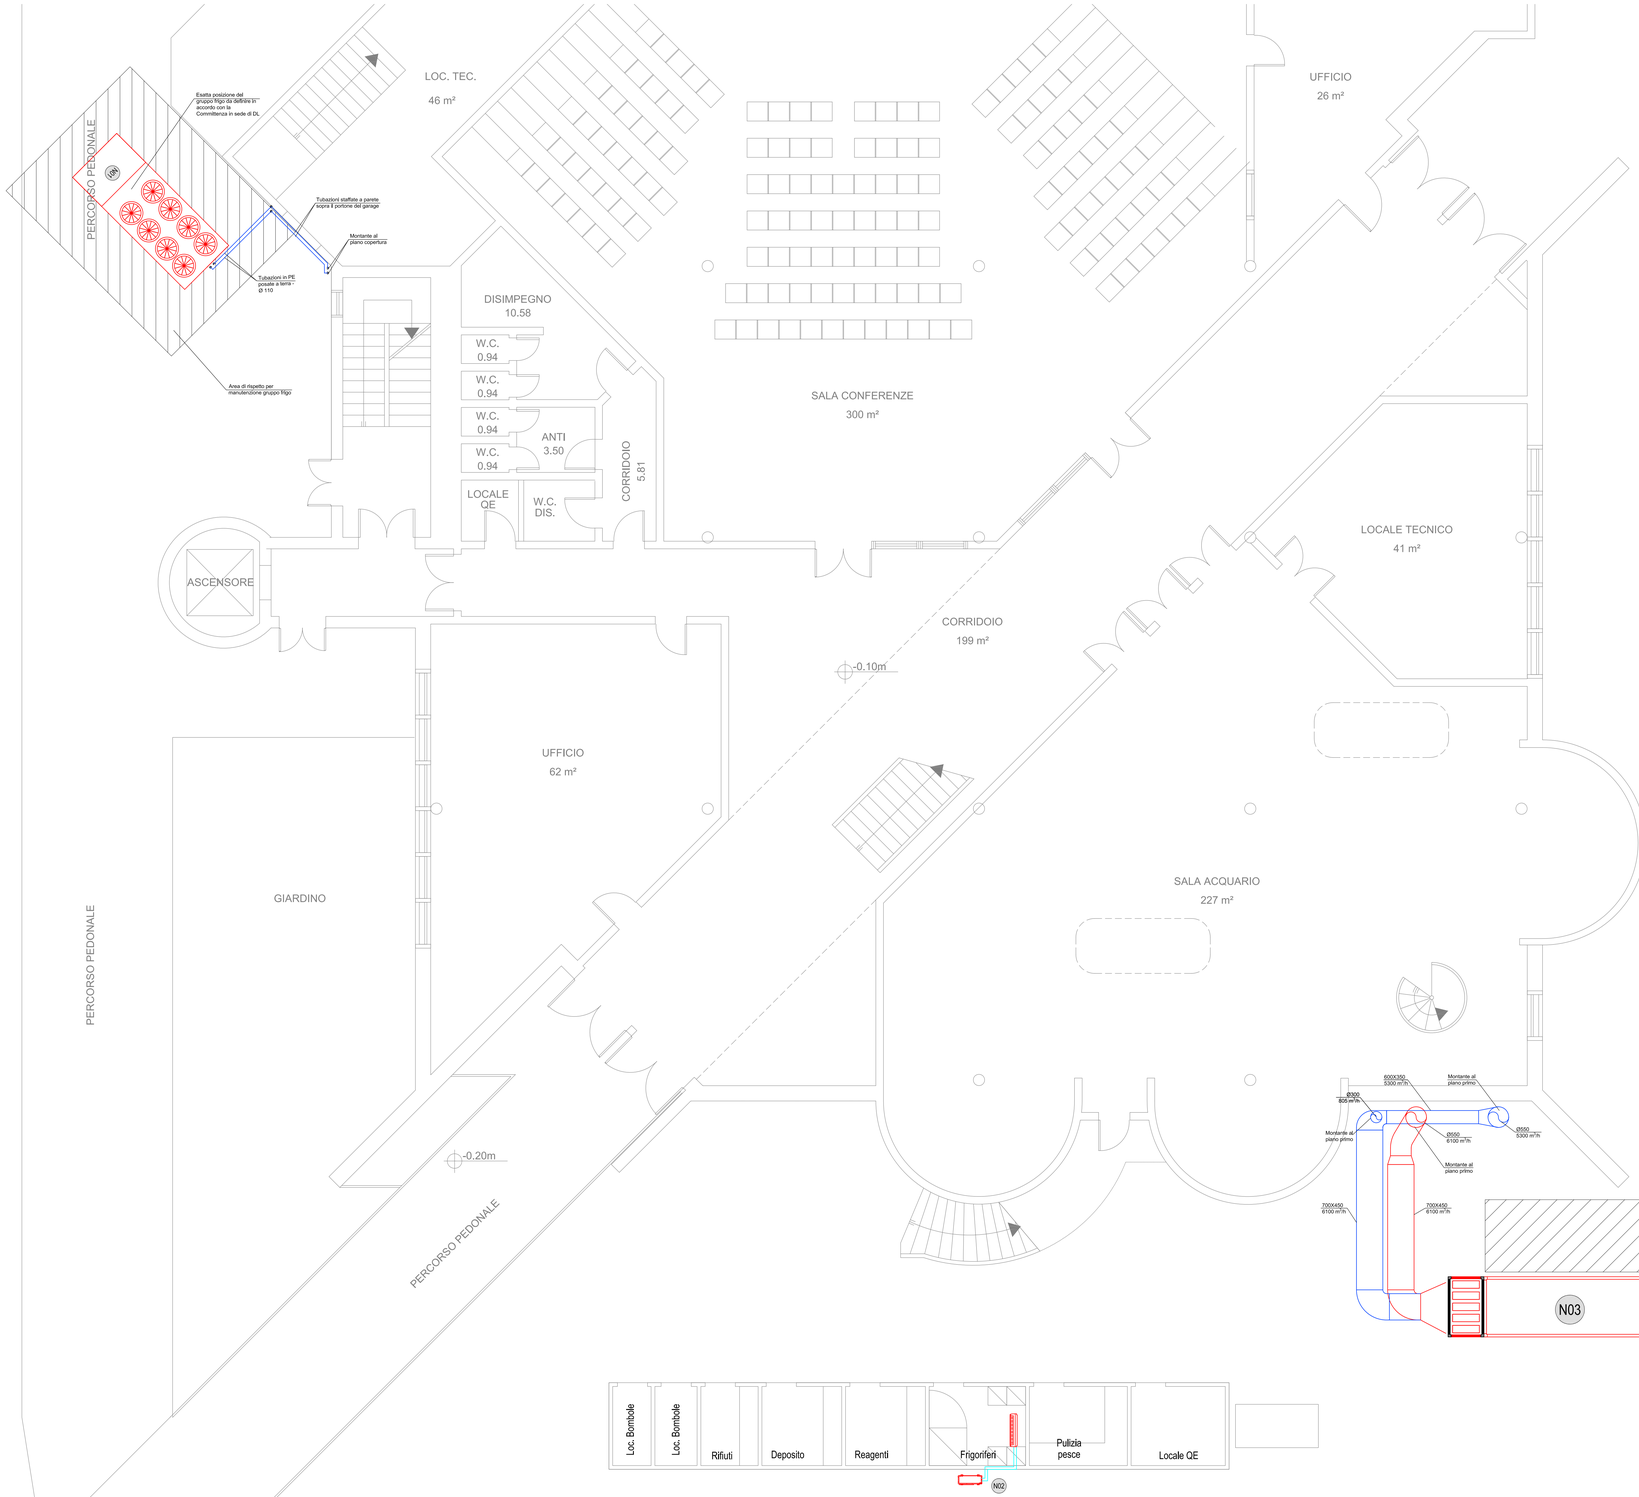

ELENCO APPARECCHIATURE PRINCIPALI DI NUOVA INSTALLAZIONE

ID	APPARECCHIATURA
N01	NUOVO GRUPPO FRIGO ARIA - ACQUA - Pfr 336 kW
N02	NUOVO SISTEMA MONOSPLIT - Pfr=2.2 kW
N03	NUOVA UNITA' TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DEI LABORATORI - Q=60000 m³/h
N04	NUOVI REGOLATORI DI PORTATA VAV - LABORATORIO 7 - Q=805 m³/h
N05	NUOVI REGOLATORI DI PORTATA VAV - CAPPE - Q=1300 m³/h
N06	NUOVI REGOLATORI DI PORTATA VAV - BRACCI ASPIRATI - Q=200 m³/h
N07	NUOVI REGOLATORI DI PORTATA VAV - LABORATORIO 6 - Q=4000 m³/h
N08	NUOVI REGOLATORI DI PORTATA VAV - LABORATORIO 5 - Q=1300 m³/h
N09	NUOVO VENTILATORE IN POLIPROPILENE - Q=1300 m³/h
N10	NUOVO VENTILATORE IN POLIPROPILENE - Q=200 m³/h

LEGENDA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CANALE ESPULSIONE CAPPE
	CANALE DI RIPRESA
	CANALE DI MANDATA
	CANALE ASPIRAZIONE AREA ESTERNA
	CANALE ESPULSIONE ARIA
	UNITA' ESTERNA ESPANSIONE DIRETTA
	UNITA' INTERNA ESPANSIONE DIRETTA

NOTE

N.B.:
- LA PRESENTE TAVOLA GRAFICA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPETTI IMPIANTISTICI PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI ARCHITETTONICI ED EDILI FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE. IN CASO DI INCONGRUENZE CIO' DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO.
- LE DIMENSIONI DELLE CANALIZZAZIONI SONO DA INTENDERSI COME DIMENSIONI INTERNE.
- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE ED ELABORATI DI PROGETTO.
- TUTTI I MATERIALI DEGLI ISOLAMENTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE N.10/91)
- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO (REI) TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI CHIUSURA TAGLIAFUOCO NEGLI SPAZI LIBERI ATTORNO ALLE TUBAZIONI STESSE (SPAZI PARI A 1/4 DEL DIAMETRO DEL TUBO).
- SU TUTTE LE TUBAZIONI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI DOVRANNO ESSERE INSTALLATI RACCORDI FLESSIBILI CORAZZATI PN16.
- TUTTE LE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO, LE CAPPE, I VENTILATORI E LE BOMBOLE DI GAS TECNICI E RISPETTIVI RACK SONO ESCLUSI DAL PRESENTE PROGETTO.
- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Alma Mater Studiorum
Università degli studi di Bologna

Realizzazione del Fano Marine Center
Presso la sede Bigea
Viale Adriatico 1/n Fano

PROPRIETA' EDIFICIO
DEMANIO MARITTIMO

CODICE EDIFICIO N.	CODICE PROGETTO N.	TICKET N.
245		

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
Ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Dina Uccelli	Per. Ind. Marco Migani

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO	Ing. F. Pinton
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	Ing. F. Pinton
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	Ing. F. Pinton
PROGETTO OPERE STRUTTURALI	Ing. F. Pinton
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Geom. V. Aquilia
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Geom. V. Aquilia

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐

OGGETTO TAVOLA	SCALA	N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
Impianti di climatizzazione reti di distribuzione aria piano terra	1:50	19008xPE_T300_00
	DATA 29.06.20	TAVOLA N° T300
	REV. 00 DATA 29.06.20	